

ПАСПОРТ

Клапан проходной седельный регулирующий CVSP-TT (CVSP2-TT, CVS3-TT)



Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. TP010 014.01 до 20.10.2029

ТОО "Теплотехник-НС" т. 8-771-033-69-99,

www.tt-ns.kz Акмолинская обл., г. Астана, ул. Маймекен, 1а

1. Сведения об изделии

1.1 Наименование изделия: Регулирующий клапан седельный

1.2 Тип изделия: CVSP-TT (CVSP2-TT, CVS3-TT)

1.3 Изготовитель: ТОО "Теплотехник-НС"

2. Назначения изделия

2.1 Клапан проходной седельный регулирующий применяется для регулирования расхода жидких и газообразных сред в системах автоматизации зданий. Подходит для воды, водных растворов этиленгликоля или пропиленгликоля (до 65%), а также других негорючих, взрывобезопасных и нетоксичных сред. Используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для точного управления потоком теплоносителя.

3. Технические данные и характеристики

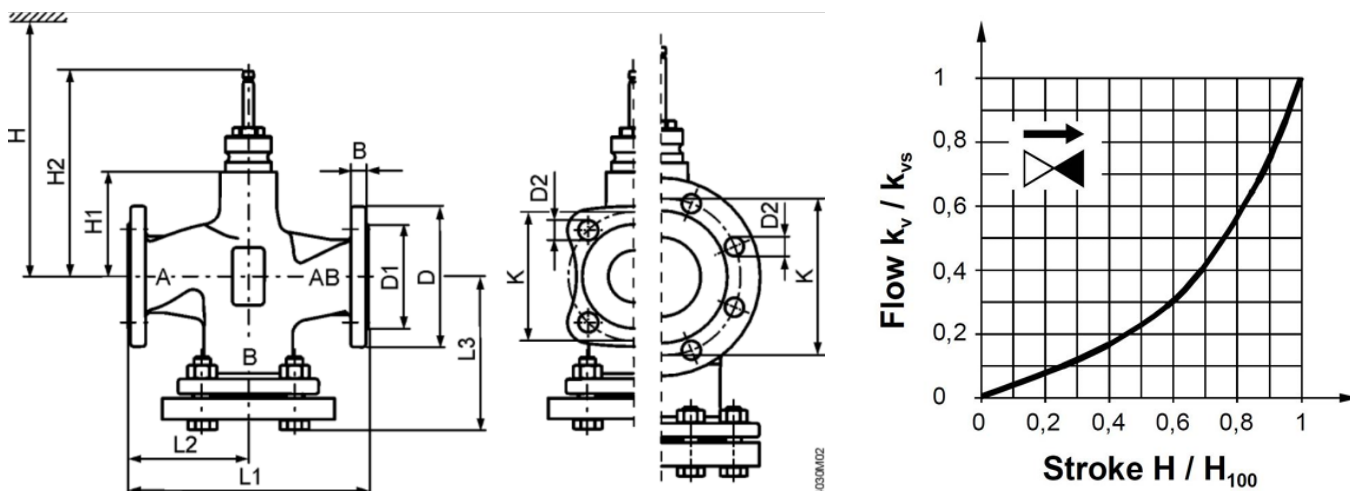
- 3.1 Номинальное давление – PN16. Присоединение к трубопроводу – фланцевое
- 3.2 Температура окружающей среды - +1 °C ...45 °C; Температура рабочей среды - +5 °C ...150 °C
- 3.3 Материалы основных деталей: корпус – чугун; седло, пробка, шток - нержавеющая сталь; уплотнительные материалы – EPDM
- 3.4 Комплект поставки (клапан и привод поставляются отдельно, фланцы крепления не входят в комплект): Клапан CVSP-TT (CVSP2-TT, CVS3-TT) – 1шт; Паспорт – 1шт; Руководство по эксплуатации; Упаковка – 1шт.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1 Изготовитель/продавец гарантирует соответствие CVSP-TT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы CVSP-TT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 15 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.
- 4.3 Гарантия распространяется на недостатки: дефекты производства и исходного материала.
- 4.4 Гарантийному ремонту не подлежат клапаны с повреждениями, полученными в процессе эксплуатации механическим или химическим путём; при использовании не по назначению; при невыполнении требований руководства по эксплуатации; при самовольной доработке, переделке, изменении конструкции;




4.5 Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию, не ухудшая при этом характеристики и надёжность работы клапанов.

Таблица характеристик клапана

[illegible]

5. Монтажные положения, обслуживание

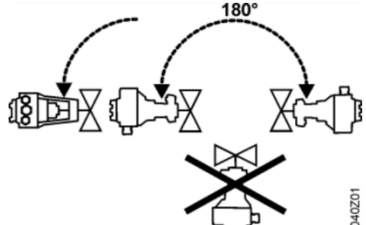

Конструктивные особенности, такие, как форма плунжера, могут отличаться друг от друга.

2-ходовой клапан		3-ходовой клапан	
 Жидкости	Закрытие против давления	 Жидкости	 Смесительный клапан (рекомендуется использовать)
	 A → AB Для использования со всеми приводами	 A T → AB B	 AB T → A B

2-ходовой клапан не становится 3 - ходовым, если убрать глухой фланец!

Замечания по монтажу

Место установки

В помещении	На открытом воздухе
 40-0201	 40-0202

Положения установки 2- и 3-ходовых клапанов.

Функциональная проверка

Клапан	Через порт A ↔ AB	Байпасс B ↔ AB
Шток клапана выдвигается	Закрывается	Открывается
Шток клапана втягивается	Открывается	Закрывается

Замечания по обслуживанию



При обслуживании клапанов или исполнительных устройств:

- ☐ Отключите насос и отключите питание
- ☐ Закройте клапаны
- ☐ Полностью сбросить давление в системе трубопроводов и труб до полного остывания

6. Сведения о приемке

Клапан проходной седельный регулирующий CVSP-TT _____

Заводской № _____ соответствует ЕАЭС №BY/112 11.01. TP010 014.01 до 20.10.2029.

Дата изготовления _____

7. Сведения о Рекламациях

При возникновении неисправности в период гарантийного обслуживания рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр либо напрямую к заводу-изготовителю — ТОО «Теплотехник-НС». Email: info@tt-ns.kz